

РП-100.100-С4

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Изм. № дудл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Изм. № подл.

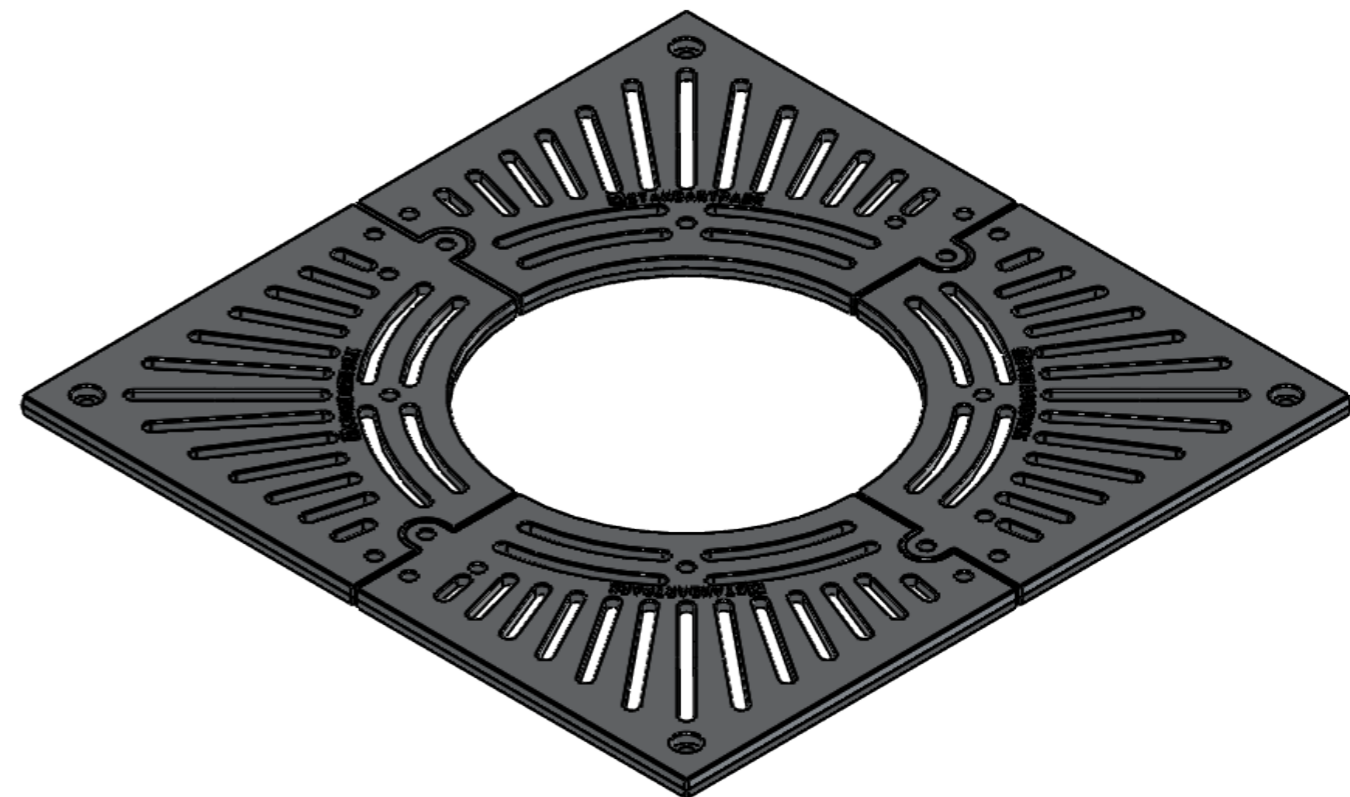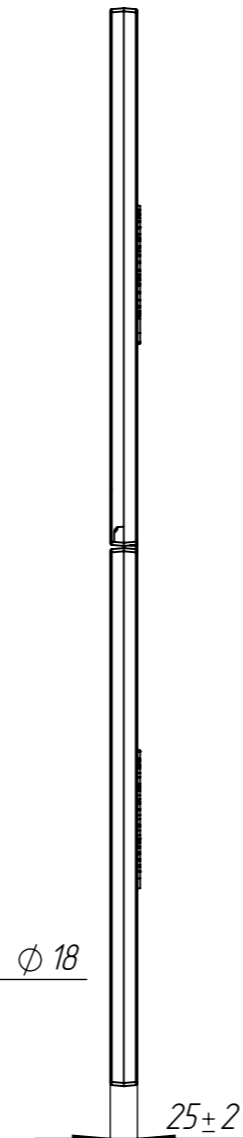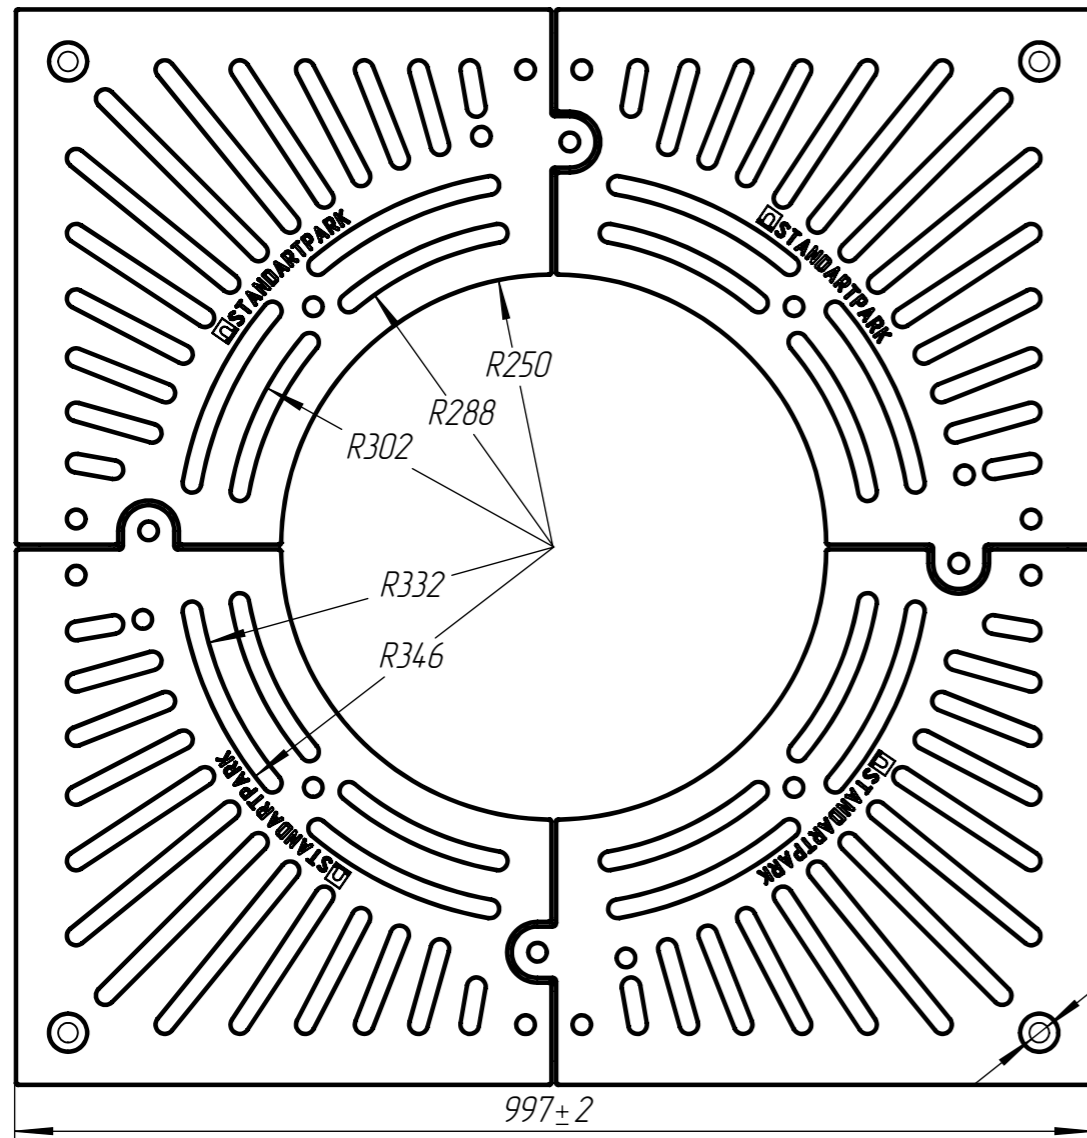

Согласно ГОСТ 26645-85 для отливки 9 класса точности отклонение от фактической массы от номинальной может составлять до 8%

					РП-100.100-С4			Арт. 37000
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Решетка приствольная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							70.93	1:7
Проб.						Лист	Листов 1	
Т. контр								
И. контр					Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85			
Утв.								